


UAB „SCT LUBRICANTS“



APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

**TYRIMŲ REZULTATŲ SUVESTINĖ
(2023 m. 3 ketvirtis)**

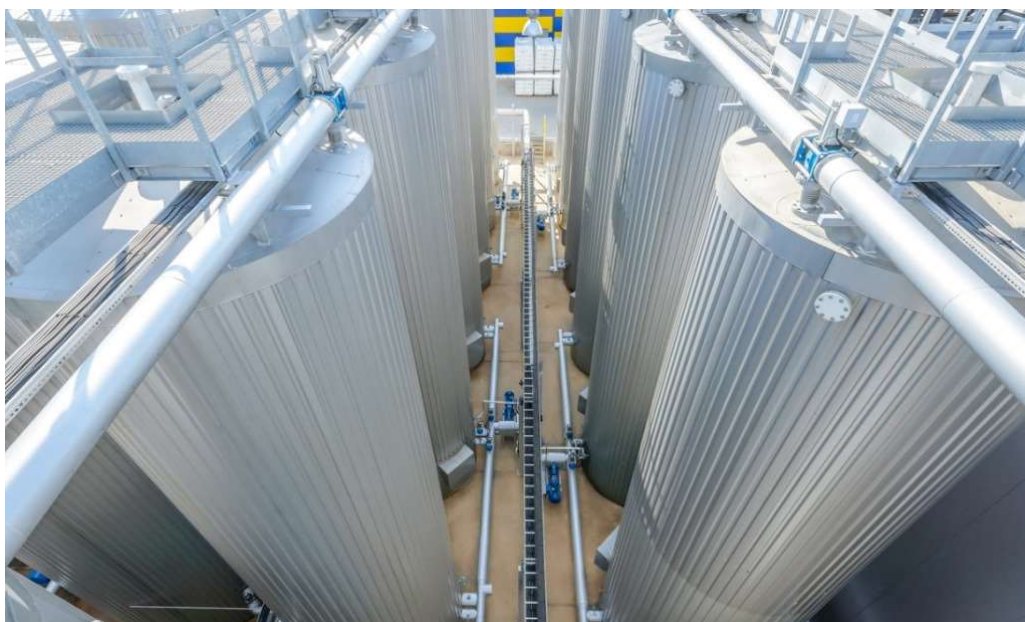

ANOTACIJA

Tyrimų rezultatų suvestinė parengta remiantis išmetamų teršalų natūriniais matavimais, atliktais 2023 m. rugsėjo 18/25 d.

Matavimai atlikti vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-68 patvirtintomis “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis”.

Dujinių srautų greičio ir tūrio matavimai atlikti vadovaujantis LAND 27-98/M-07 “Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dujų srauto greičio ir tūrio debito ortakyje matavimas”. Išmatuoti dujiniai srautai perskaičiuoti į normalines sąlygas, t.y. 273° K temperatūrą, 101.3 kPa slėgį, bei atėmus vandens garų kiekį.

2023 m. 3 ketvirčio monitoringo suvestinė

Taršos šaltinio				Išmetamųjų dujų			Teršalas	Momentinis kiekis, g/s	
pavadinimas (talpykloje laikomas produktas)	Nr.	aukštis, m	skersmuo, m	greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		faktinis	leidžiamas
Rezervuaro Nr. 3V alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	003	12,0	0,15	0,45	20,0	0,0070	Lakieji organiniai junginiai	0,00006	0,00067
Rezervuaro Nr. 6V alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	008	6,0	0,15	0,44	20,5	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00003	0,00085
Rezervuaro Nr. 51V alsuoklis. Aušinimo skystis – laikymas	021	6,0	0,15	0,36	19,4	0,006	Lakieji organiniai junginiai	0,00003	0,00123
Rezervuaro Nr. 28H alsuoklis. Nekondicinė alyva – laikymas	030	3,0	0,15	0,44	20,5	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00044	0,00164
Rezervuaro Nr. 6H alsuoklis. Priedas – laikymas	108	3,0	0,15	0,44	19,9	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00164
Rezervuaro Nr. 18A alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	189	4,0	0,15	0,38	20,2	0,006	Lakieji organiniai junginiai	0,00005	0,00164
Rezervuaro Nr. R35 alsuoklis. Priedas – laikymas	124	4,0	0,15	0,46	20,2	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00003	0,00123
Rezervuaro Nr. 37H alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	126	3,0	0,15	0,42	20,1	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00006	0,00123
Rezervuaro Nr. 43H alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	132	4,0	0,15	0,36	20,4	0,006	Lakieji organiniai junginiai	0,00005	0,00123
Rezervuaro Nr. 57V alsuoklis. Aušinimo skystis – laikymas	160	6,0	0,15	0,42	19,6	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00004	0,00123
Rezervuaro Nr. 9V alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	187	4,0	0,15	0,45	20,2	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00005	0,00123
Rezervuaro Nr. 8F alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	197	4,0	0,15	0,37	20,1	0,006	Lakieji organiniai junginiai	0,00008	0,00230
Rezervuaro Nr. 9F alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	198	4,0	0,15	0,40	20,2	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00007	0,00230
Rezervuaro Nr. 18F alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	207	4,0	0,15	0,45	20,5	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00006	0,00230
Rezervuaro Nr. 3N alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	223	3,0	0,15	0,36	19,5	0,006	Lakieji organiniai junginiai	0,00009	0,00155
Rezervuaro Nr. 4N alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	224	3,0	0,15	0,42	19,9	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00020	0,00155
Rezervuaro Nr. 8N alsuoklis. Gatava produkcija – laikymas	228	3,0	0,15	0,44	20,2	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00016	0,00155
Rezervuaro Nr. M42 alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	278	12,0	0,10	1,02	20,3	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00210
Rezervuaro Nr. M41 alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	284	12,0	0,10	1,05	20,4	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00003	0,00210
Rezervuaro Nr. M31 alsuoklis. Bazinė alyva – laikymas	285	12,0	0,10	0,98	20,1	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00003	0,00210
Rezervuaro Nr. M21 alsuoklis. Priedas – laikymas	290	12,0	0,10	0,95	21,1	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00190
Rezervuaro Nr. M11 alsuoklis. Priedas – laikymas	291	12,0	0,10	1,03	20,7	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00190
Rezervuaro Nr. M20 alsuoklis. Priedas – laikymas	292	12,0	0,10	1,01	20,6	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00190
Rezervuaro Nr. M10 alsuoklis. Priedas – laikymas	293	12,0	0,10	1,08	20,3	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00002	0,00190
Rezervuaro Nr. A08 alsuoklis. Gatava produkcija. Laikymas	311	8,0	0,05	2,37	19,7	0,004	Lakieji organiniai junginiai	0,00004	0,00103
Rezervuaro Nr. 16 alsuoklis. Bazinės alyvos mišinys. Laikymas	333	12,0	0,10	1,04	20,3	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00026	0,00210
Rezervuaro Nr. 17 alsuoklis. Bazinės alyvos mišinys. Laikymas	334	12,0	0,10	1,02	19,5	0,008	Lakieji organiniai junginiai	0,00057	0,00210
Rezervuaro Nr. 19 alsuoklis. Bazinės alyvos mišinio homogenizavimas. Laikymas	336	12,0	0,15	0,39	20,1	0,007	Lakieji organiniai junginiai	0,00004	0,00067
Priedų gamyba. Klampumo modifikatoriaus maišytuvai	365	5,2	0,4 x 0,4	0,72	20,5	0,108	Lakieji organiniai junginiai	0,00031	0,06143



UAB „Ekologas”, Daubos g. 7E-3, Šiauliai, mob. 863 504504, www.ekologas.eu, el.p. info@ekologas.eu

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ
PROTOKOLAS Nr.A23-023**

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Išmatuota O ₂ koncentracija, tūrio %	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „SCT Lubricants”, Šilutės pl. 119, Klaipėda (pavadinimas, adresas)																
ATŠ-23-1307	2023-09-18	126	Rezervuaro Nr. 37H alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,42	20,1	9,25	0,007	0,00006	-	0,00123	-
ATŠ-23-1308	2023-09-18	132	Rezervuaro Nr. 43H alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,36	20,4	8,91	0,006	0,00005	-	0,00123	-
ATŠ-23-1309	2023-09-18	003	Rezervuaro Nr. 3V alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,45	20,0	8,04	0,007	0,00006	-	0,00067	-
ATŠ-23-1310	2023-09-18	124	Rezervuaro Nr. R35 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,46	20,2	3,58	0,008	0,00003	-	0,00123	-
ATŠ-23-1311	2023-09-18	365	Priedų gamyba	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,72	20,5	2,84	0,108	0,00031	-	0,06143	-
ATŠ-23-1312	2023-09-18	108	Rezervuaro Nr. 6H alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,44	19,9	2,57	0,007	0,00002	-	0,00164	-
ATŠ-23-1313	2023-09-18	278	Rezervuaro Nr. M42 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,02	20,3	3,50	0,007	0,00002	-	0,00210	-
ATŠ-23-1314	2023-09-18	284	Rezervuaro Nr. M41 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,05	20,4	3,94	0,008	0,00003	-	0,00210	-
ATŠ-23-1315	2023-09-18	285	Rezervuaro Nr. M31 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,98	20,1	4,61	0,007	0,00003	-	0,00210	-
ATŠ-23-1316	2023-09-18	292	Rezervuaro Nr. M20 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,01	20,6	3,08	0,007	0,00002	-	0,00190	-

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Išmatuota O ₂ koncentracija, tūrio %	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „SCT Lubricants”, Šilutės pl. 119, Klaipėda (pavadinimas, adresas)																
ATŠ-23-1317	2023 09-18	290	Rezervuaro Nr. M21 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,95	21,1	2,45	0,007	0,00002	-	0,00190	-
ATŠ-23-1318	2023 09-18	291	Rezervuaro Nr. M11 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,03	20,7	2,18	0,008	0,00002	-	0,00190	-
ATŠ-23-1319	2023 09-18	293	Rezervuaro Nr. M10 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,08	20,3	2,12	0,008	0,00002	-	0,00190	-
ATŠ-23-1320	2023 09-18	030	Rezervuaro Nr. 28H alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,44	20,5	62,35	0,007	0,00044	-	0,00164	-

¹⁾ Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281).

²⁾ Išmatuotos (1,2,3 ...) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0°C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinei deguonies koncentracijai, kuri nurodoma normatyviniuose dokumentuose.

³⁾ Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 12 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių.

*Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius). LOJ tyrimus atliko AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centras.

Protokolą išrašė: Mindaugas Valčiukas 
(vardas, pavardė, parašas)

TYRIMŲ PROTOKOLAS
Nr. K1(16.2-1)-2023-0393

Protokolo įforminimo data: 2023-09-20

Užsakovas:

Pavadinimas

Užsakymo (sutarties) Nr.

UAB „Ekologas“, Daubos g. 7E-3, LT-78150, Šiauliai
Nr. 10

Tiriamąjo objekto kodas	Tiriamąjo objekto ir vietos aprašymas	Ėminio ėmimo data, laikas, ėmimo metodas ir/arba protokolo Nr.	Tiriamąjo objekto gavimo data	Tyrimo atlikimo data	Tiriamasis parametras, matavimo vienetas	Rezultatas	Neapibrėžtis ± U*	Tyrimo metodas	Kita informacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ATŠ-23-1307 ATŠ-23-1308 ATŠ-23-1309 ATŠ-23-1310 ATŠ-23-1311 ATŠ-23-1312 ATŠ-23-1313 ATŠ-23-1314 ATŠ-23-1315 ATŠ-23-1316 ATŠ-23-1317 ATŠ-23-1318 ATŠ-23-1319 ATŠ-23-1320	Oras iš taršos šaltinių ET Nr.10 ET Nr.11 ET Nr.12 ET Nr.13 ET Nr.14 ET Nr.15 ET Nr.16 ET Nr.17 ET Nr.18 ET Nr.19 ET Nr.20 ET Nr.21 ET Nr.22 ET Nr.23	Nr. 23-023	2023-09-19	2023-09-19	LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³ LOJ, mgC/m ³	9,25 8,91 8,04 3,58 2,84 2,57 3,50 3,94 4,61 3,08 2,45 2,18 2,12 62,35	- - - - - - - - - - - - - -	Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika	

Pastaba:

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu;

Laboratorija už ėminių paėmimą neatsako;

*Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k = 2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant.

(pareigos)

(parašas, vardas, pavardė)

KTC/KV/KVP-7.8-07/leidimo Nr.2/2023-05-31

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“,
Kokybės tyrimų centras, Mažeikių g. 75,
Juodeikių km, 89453, Mažeikių r. sav. Lietuva

Tel.: (443) 92121,92375

El. p.: post@orlenlietuva.lt

El. p.: Tyrimai.KTC@orlenlietuva.lt

El. p.: Tyrimai.ATL@orlenlietuva.lt

Tyrimų protokolą gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras tyrimų protokolo dalis galima daugini tik gavus raštišką Kokybės tyrimų centro leidimą.



UAB „Ekologas”, Daubos g. 7E-3, Šiauliai, mob. 863 504504, www.ekologas.eu, el.p. info@ekologas.eu

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ
PROTOKOLAS Nr.A23-028**

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Išmatuota O ₂ koncentracija, tūrio %	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „SCT Lubricants”, Šilutės pl. 119, Klaipėda (pavadinimas, adresas)																
ATŠ-23-1355	2023-09-25	008	Rezervuaro Nr. 6V alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,44	20,5	4,58	0,007	0,00003	-	0,00085	-
ATŠ-23-1356	2023-09-25	187	Rezervuaro Nr. 9V alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,45	20,2	6,20	0,008	0,00005	-	0,00123	-
ATŠ-23-1357	2023-09-25	160	Rezervuaro Nr. 57V alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,42	19,6	5,54	0,007	0,00004	-	0,00123	-
ATŠ-23-1358	2023-09-25	021	Rezervuaro Nr. 51V alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,36	19,4	5,56	0,006	0,00003	-	0,00123	-
ATŠ-23-1359	2023-09-25	336	Rezervuaro Nr. 19 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,39	20,1	5,86	0,007	0,00004	-	0,00067	-
ATŠ-23-1360	2023-09-25	334	Rezervuaro Nr. 17 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,02	19,5	71,66	0,008	0,00057	-	0,00210	-
ATŠ-23-1361	2023-09-25	333	Rezervuaro Nr. 16 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	1,04	20,3	32,35	0,008	0,00026	-	0,00210	-
ATŠ-23-1362	2023-09-25	228	Rezervuaro Nr. 8N alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,44	20,2	22,49	0,007	0,00016	-	0,00155	-
ATŠ-23-1363	2023-09-25	224	Rezervuaro Nr. 4N alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,42	19,9	28,74	0,007	0,00020	-	0,00155	-
ATŠ-23-1364	2023-09-25	223	Rezervuaro Nr. 3N alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,36	19,5	15,77	0,006	0,00009	-	0,00155	-

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas ¹⁾	Išmatuota O ₂ koncentracija, tūrio %	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Teršalo koncentracija, ³⁾ mg/Nm ³	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm ³ /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas											Ribinė vertė mg/Nm ³	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tikrinamas objektas: UAB „SCT Lubricants”, Šilutės pl. 119, Klaipėda (pavadinimas, adresas)																
ATŠ-23-1365	2023 09-25	197	Rezervuaro Nr. 8F alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,37	20,1	13,25	0,006	0,00008	-	0,00230	-
ATŠ-23-1366	2023 09-25	198	Rezervuaro Nr. 9F alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,40	20,2	10,38	0,007	0,00007	-	0,00230	-
ATŠ-23-1367	2023 09-25	311	Rezervuaro Nr. A08 alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	2,37	19,7	9,38	0,004	0,00004	-	0,00103	-
ATŠ-23-1368	2023 09-25	207	Rezervuaro Nr. 18F alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,45	20,5	8,12	0,008	0,00006	-	0,00230	-
ATŠ-23-1369	2023 09-25	189	Rezervuaro Nr. 18A alsuoklis	-	-	LOJ*	Dujų chromatografinis	-	0,38	20,2	8,51	0,006	0,00005	-	0,00164	-

¹⁾ Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281).

²⁾ Išmatuotos (1,2,3 ...) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0°C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinei deguonies koncentracijai, kuri nurodoma normatyviniuose dokumentuose.

³⁾ Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 12 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių.

*Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius). LOJ tyrimus atliko AB „ORLEN Lietuva“ Kokybės tyrimų centras.

Protokolą išrašė: Mindaugas Valčiukas
(vardas, pavardė, parašas)

TYRIMŲ PROTOKOLAS
Nr. K1(16.2-1)-2023-0403

Protokolo įforminimo data: 2023-09-26

Užsakovas:

Pavadinimas

Užsakymo (sutarties) Nr.

UAB „Ekologas“, Daubos g. 7E-3, LT-78150, Šiauliai
Nr.12

Tiriamojų objekto kodas	Tiriamojų objektų ir vietos aprašymas	Ėminio ėmimo data, laikas, ėmimo metodas ir/arba protokolo Nr.	Tiriamojų objekto gavimo data	Tyrimo atlikimo data	Tiriamasis parametras, matavimo vienetas	Rezultatas	Neapibrėžtis ± U*	Tyrimo metodas	Kita informacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ATŠ-23-1355	Oras iš taršos šaltinių	Nr. 23-028	2023-09-26	2023-09-26	LOJ, mgC/m ³	4,58	-	Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika	
ATŠ-23-1356	ET Nr.01				LOJ, mgC/m ³	6,20	-		
ATŠ-23-1357	ET Nr.02				LOJ, mgC/m ³	5,54	-		
ATŠ-23-1358	ET Nr.03				LOJ, mgC/m ³	5,56	-		
ATŠ-23-1359	ET Nr.04				LOJ, mgC/m ³	5,86	-		
ATŠ-23-1360	ET Nr.05				LOJ, mgC/m ³	71,66	-		
ATŠ-23-1361	ET Nr.06				LOJ, mgC/m ³	32,35	-		
ATŠ-23-1362	ET Nr.07				LOJ, mgC/m ³	22,49	-		
ATŠ-23-1363	ET Nr.08				LOJ, mgC/m ³	28,74	-		
ATŠ-23-1364	ET Nr.09				LOJ, mgC/m ³	15,77	-		
ATŠ-23-1365	ET Nr.10				LOJ, mgC/m ³	13,25	-		
ATŠ-23-1366	ET Nr.11				LOJ, mgC/m ³	10,38	-		
ATŠ-23-1367	ET Nr.12				LOJ, mgC/m ³	9,38	-		
ATŠ-23-1368	ET Nr.13				LOJ, mgC/m ³	8,12	-		
ATŠ-23-1369	ET Nr.14				LOJ, mgC/m ³	8,51	-		

Pastaba:

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu;

Laboratorija už ėminių paėmimą neatsako;

***Neapibrėžtis.** Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento $k = 2$, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasiklovimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant.

(pareigos)

(parašas, vardas, pavardė)

KTC/KV/KVP-7.8-07/leidimo Nr.2/2023-05-31

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“,
Kokybės tyrimų centras, Mažeikių g. 75,
Juodeikių km, 89453, Mažeikių r. sav. Lietuva

Tel.: (443) 92121,92375

El. p.: post@orlenlietuva.lt

El. p.: Tyrimai.KTC@orlenlietuva.lt

El. p.: Tyrimai.ATL@orlenlietuva.lt

Tyrimų protokolą gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras tyrimų protokolo dalis galima dauginti tik gavus raštišką Kokybės tyrimų centro leidimą.